



**IL FLUSSO OPERATIVO
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
DEGLI IMPIANTI IN AIA NAZIONALE**

Premesse

Esigenza di garantire la prosecuzione delle attività di controllo e ispettive anche con visite in loco

Garantire la tutela della salute del personale e la prevenzione dei rischi, anche in relazione alle esigenze di DPI e/o di particolari protocolli connessi ad eventuali situazioni di emergenza (ad es. emergenza COVID)

D. Lgs 152/06 art 29 decies

3. L'ISPRA, per impianti di competenza statale, , avvalendosi delle ARPA/APPA , accertano,:

a) il rispetto delle condizioni dell'AIA;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei VLE;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'AC regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto

Cosa cambia ?

Minimizzare le attività in esterno

Evitare riunioni in presenza :

- **sale riunioni al chiuso**
- **rischio assembramento**

Garantire le condizioni per il mantenimento del distanziamento sociale

1

REF REG

Condivide
documentazione
e informazioni

GI

RSPP ISPRA

Programma attività

ARPA

Piano di ispezione

condivisione

2

Attività di controllo


esiti

campionamento
e analisi


3

Seguito della
attività di controllo

2

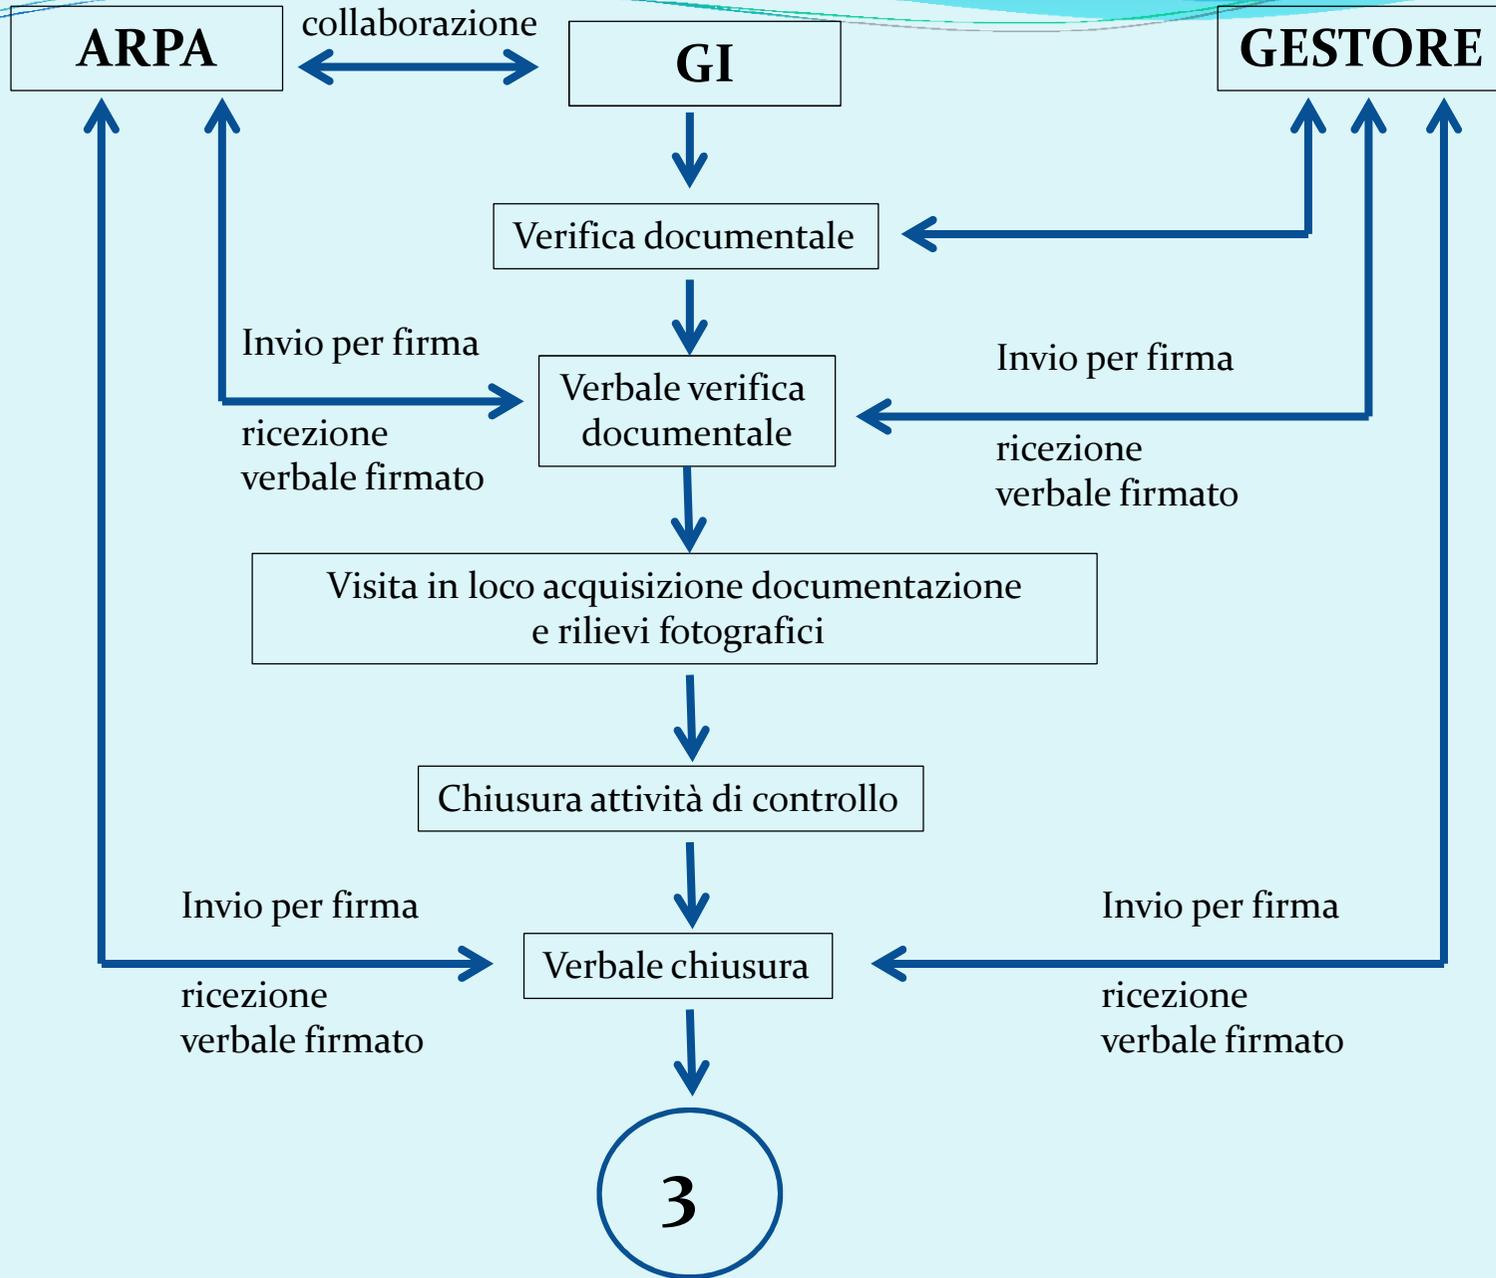

3

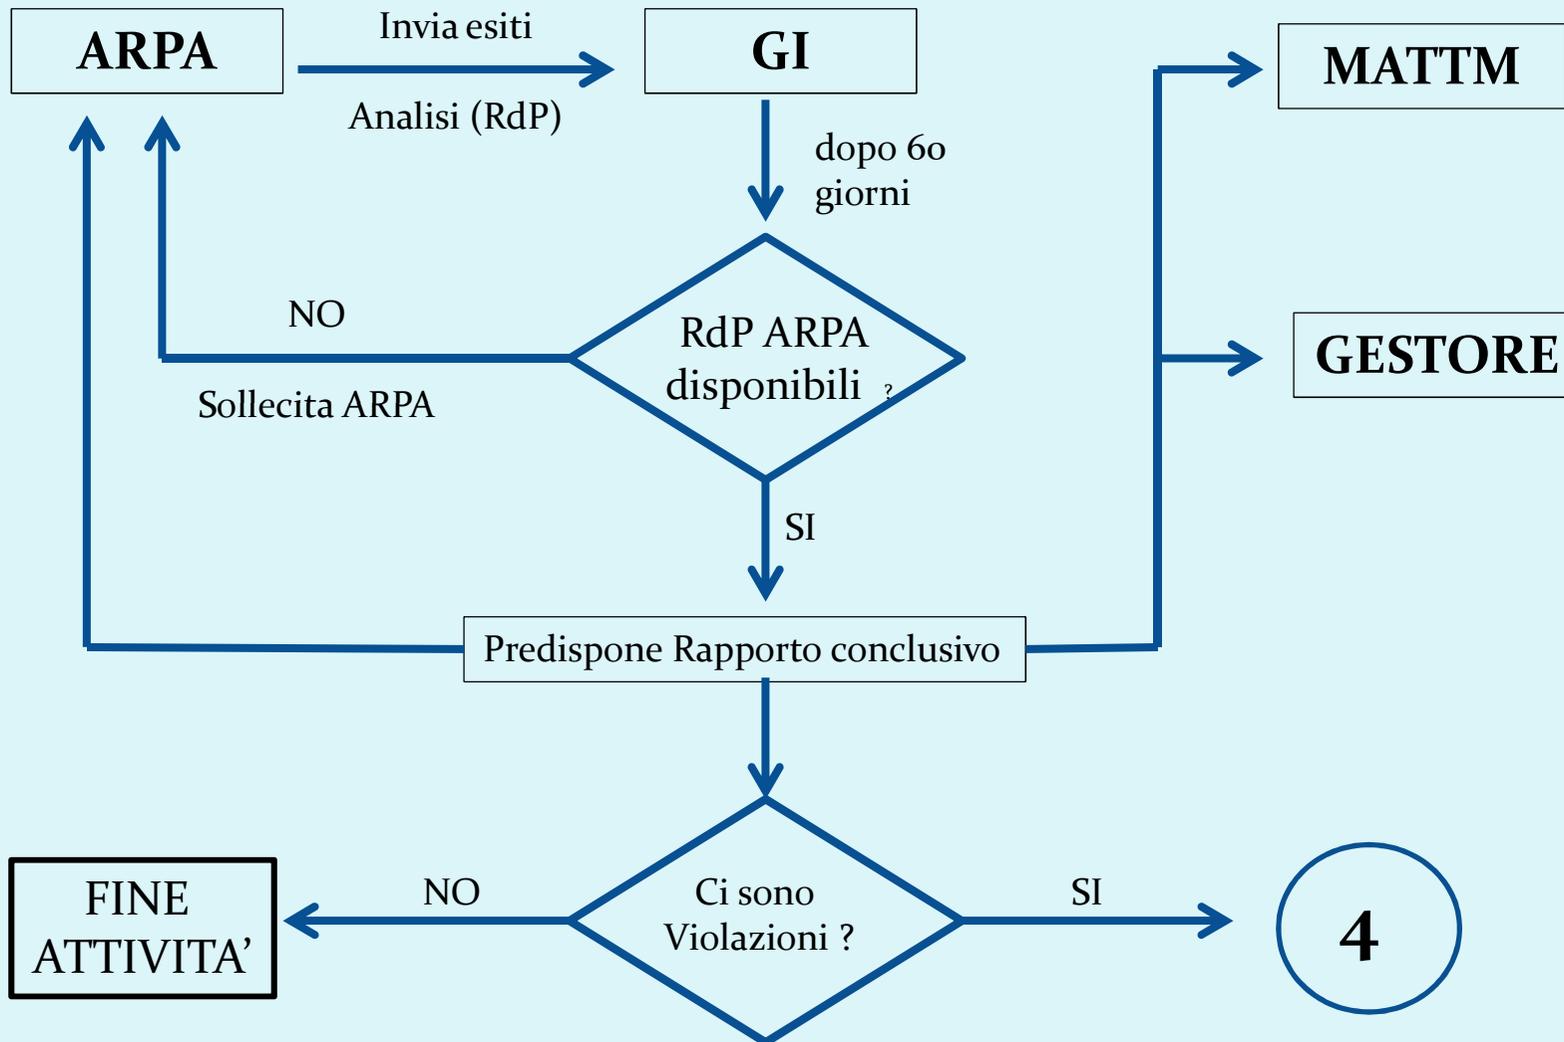

4

GI

5

NO

Violazioni penali ?

SI


Lettera di accertamento
violazione e proposta diffida

MATTM

ARPA


PROCURA

5

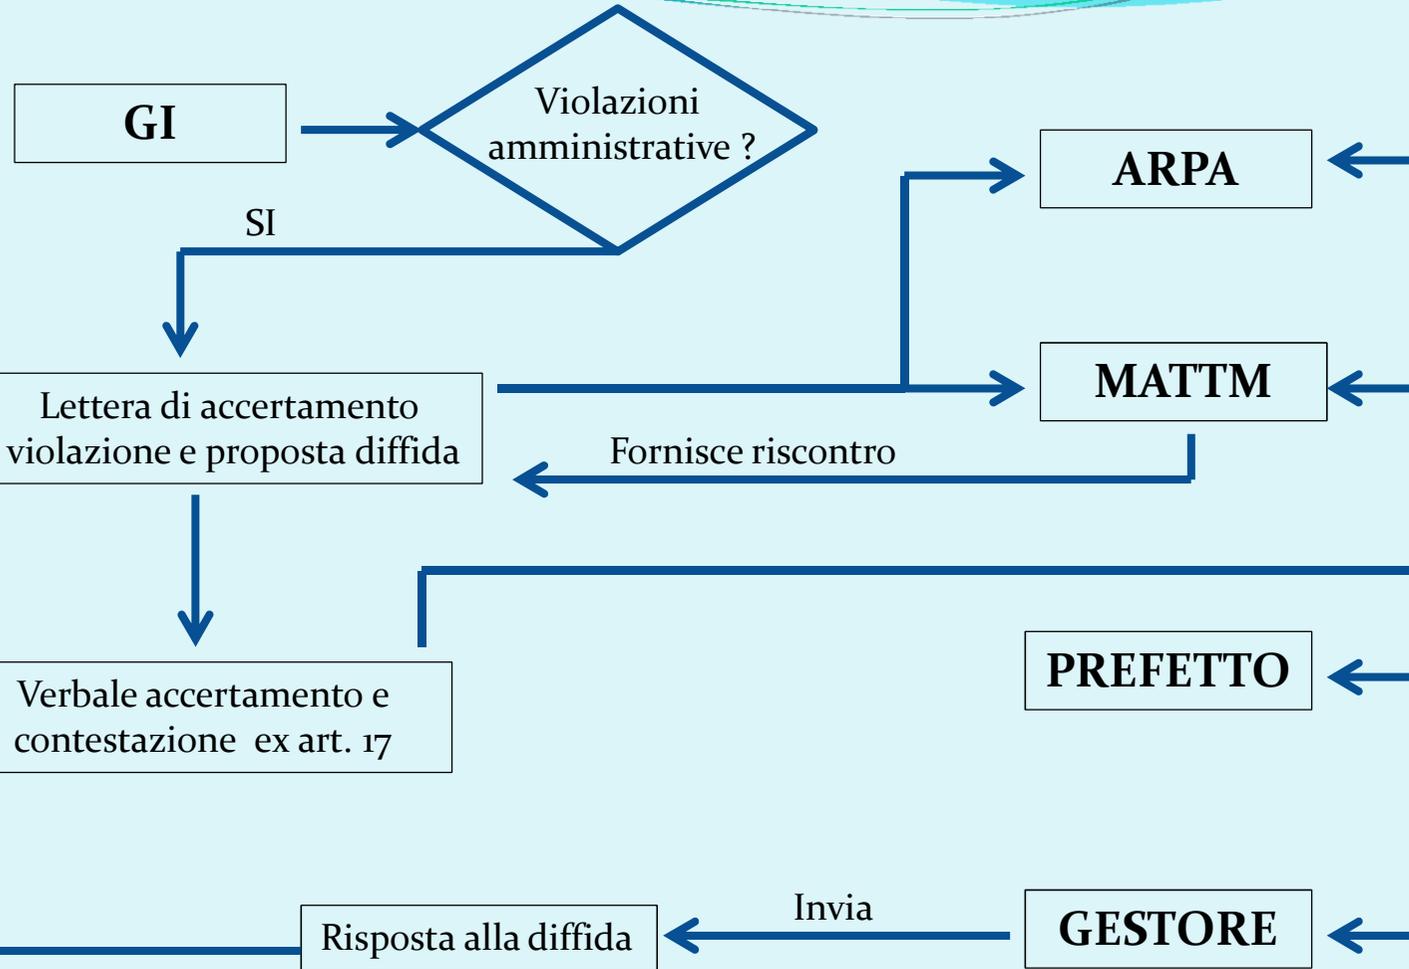

6

6

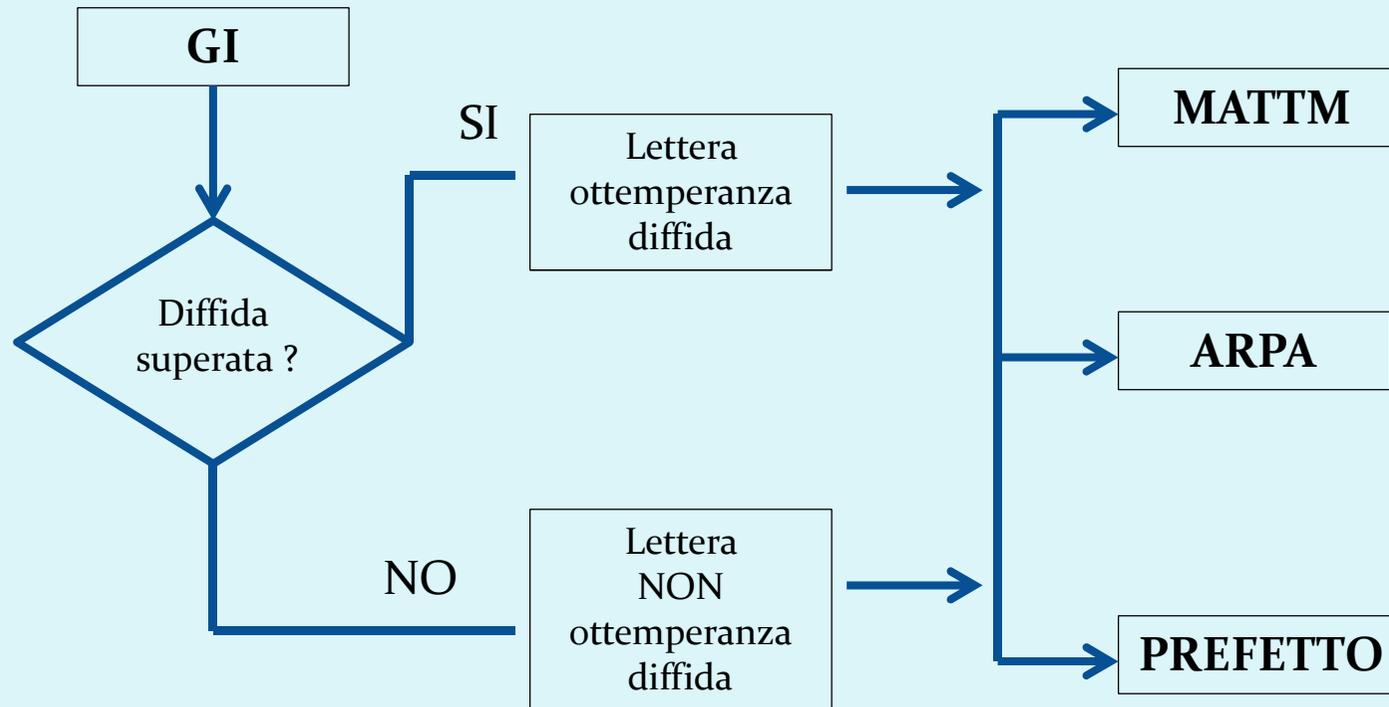



... come cambia la procedura ?